


Stand 01.25 / W.20.05

Wasserzählvorrichtung mit Umgehung

Rohrweite DN 65 - 100

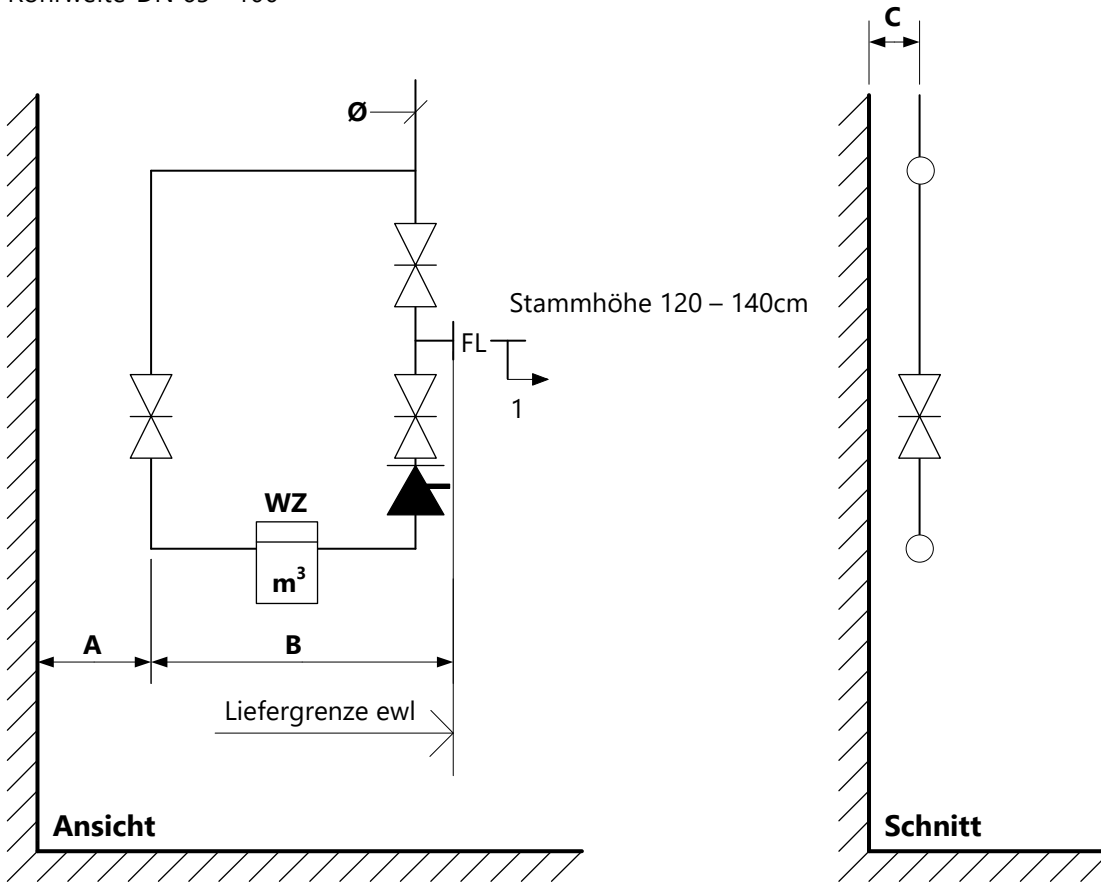

Masse:

| Ø | WZ | A | B | C |
|-------|----|----|-----|----|
| mm | DN | cm | cm | cm |
| 76.1 | 40 | 15 | 90 | 15 |
| 76.1 | 50 | 15 | 106 | 15 |
| 88.9 | 50 | 18 | 116 | 18 |
| 108.0 | 50 | 20 | 126 | 20 |

1 = Probenahmeventil durch Unternehmer

C = Wandabstand Fixmass, gegeben durch den Wasserzählerbügel, bitte unbedingt beachten!